


Погоджено			
Інв. N ориг.	Підп. і дата	Взам. інв. N	

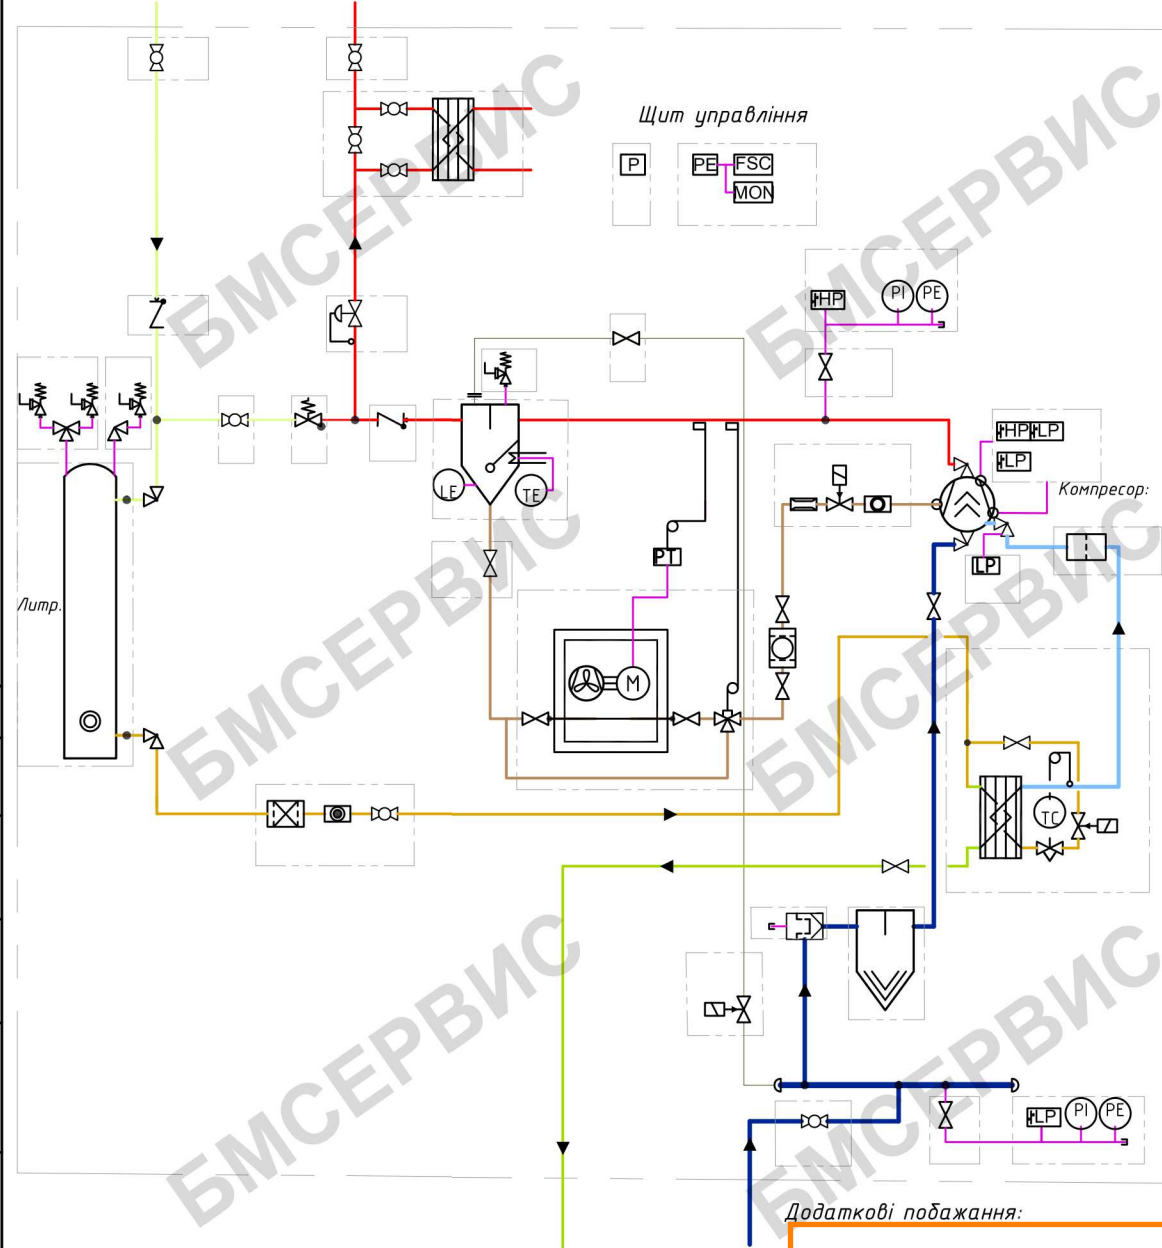

Умовні позначення обладнання початок Умовні позначення обладнання кінець

ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС	ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС
	ГВИНТОВИЙ КОМПРЕСОР SCREW COMPRESSOR		КУТОВИЙ ВЕНТИЛЬ "ROTALOCK" ANGLE STOP VALVE - HAND OPERATED - NORM. OPEN
	ФРЕОНОВИЙ РЕСИВЕР RECEIVER (PRESSURE VESSEL)		ВИДІЛНИК РІДИНИ SURGE DRUM
	МАСЛИВІДІЛНИК OIL SEPARATOR		ЗАПОБІЖНИЙ ВЕНТИЛЬ (ЗДВОЄНИЙ / ОДИНАРНИЙ) DOUBLE/SINGLE - SAFETY RELIEF VALVE
	ПОВІТРЯНИЙ ОХОЛОДЖУВАЧ МАСЛА		КОНТРОЛЬ ПРОТОКУ МАСЛА
	ЗАПІРНИЙ ШАРОВИЙ ВЕНТИЛЬ		РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ КОНДЕНСАЦІЇ (KVR) CONDENSING PRESSURE REGULATORS
	СОЛІНОЇДНИЙ ВЕНТИЛЬ		ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ КЛАПАН DIAPHRAGM ACTUATED VALVE
	ФІЛЬТР-ОСШУВЧАЧ FILTER/DRYER		РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ КОНДЕНСАЦІЇ (KVR) PRESSURE RELAY
	ОГЛЯДОВЕ ВІСКО З ІНДИКАТОРОМ ВОЛОГИ SIGHT GLASS - INLINE W/ MOISTURE INDICATOR		РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ КОНДЕНСАЦІЇ (KVR) PRESSURE RELAY
	ЕКОНОМАЙЗЕР		РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ КОНДЕНСАЦІЇ (KVR) PRESSURE RELAY
	ЗВОРОТНИЙ ВЕНТИЛЬ NON-RETURN VALVE		ЩИТ УПРАВЛІННЯ З МЕХАНІЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ
	ФІЛЬТР СІТЧАСТИЙ FILTER CARTRIDGE		ЩИТ УПРАВЛІННЯ З ЕЛЕКТРОННИМ КОНТРОЛЕРОМ
	ТРЬОХХОДОВИЙ КЛАПАН		РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ ВЕНТИЛЯТОРІВ КОНДЕНСАТОРА
	ТЕРМОРЕГУЛЮЮЧИЙ ВЕНТИЛЬ		ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МОНИТОРИНГУ НАЯВНІСТЬ ПОРТУ RS 485
	ФІЛЬТР МАСЛЯНИЙ		ТЕРМОСТАТ
	ФІЛЬТР ЗАГАЛЬНОГО ПОЗНАЧЕННЯ		ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ HEATER

Додаткові побажання:

Заявка на виготовлення холодильного агрегата
на базі гвинтового компресора

03124, г. Киев, пер. Радищева, 8	Стадія	Аркуш	Аркушів
Факс: +38 (044) 392-01-92			
Диспетчер: +38 (044) 392-72-22			
Тел.: +38 (044) 392-72-72	000 "БМСЕРВИС"		