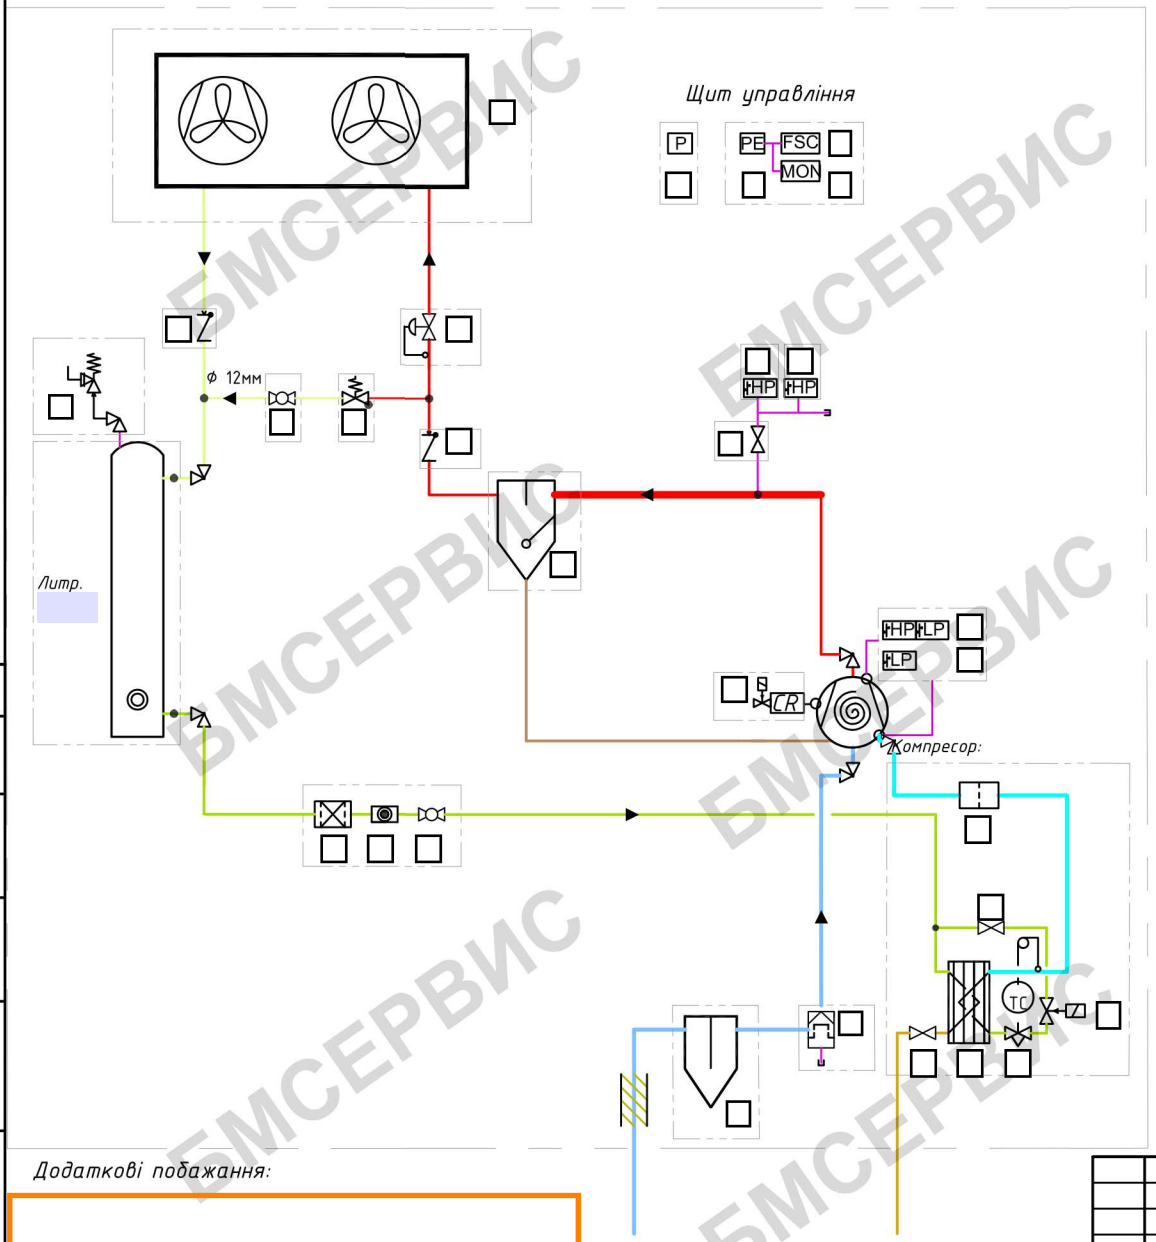

Умовні позначення обладнання початок

ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС
	СПІРАЛЬНИЙ КОМПРЕСОР SCROLL COMPRESSOR
	ФРЕОНОВИЙ РЕСИВЕР RECEIVER (PRESSURE VESSEL)
	МАСТИЛОВІДДІЛЬНИК OIL SEPARATOR
	ПОВІТРЯНИЙ КОНДЕНСАТОР
CR	РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КОМПРЕСОРА
	ЗАПІРНИЙ ШАРОВИЙ ВЕНТИЛЬ
	ВІБРОГАСНИК
	ФІЛЬТР-ОСУШУВАЧ FILTER/DRYER
	ОГЛЯДОВЕ ВІЧКО З ІНДИКОТОРОМ ВОЛОГИ SIGHT GLASS - INLINE W/ MOISTURE INDICATOR
	ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ INSULATION
	ЗВОРОТНІЙ ВЕНТИЛЬ NON-RETURN VALVE
	ФІЛЬТР СІТЧАСТИЙ FILTER CARTRIDGE
	ФІЛЬТР ЗАГАЛЬНОГО ПОЗНАЧЕННЯ
	ЕОНОМАЙЗЕР

Умовні позначення обладнання кінець

ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС
	СОЛІНОЇДНИЙ ВЕНТИЛЬ
TC	ТЕРМОРЕГУЛЮЮЧИЙ ВЕНТИЛЬ
	КУТОВИЙ ВЕНТИЛЬ "ROTALOCK" ANGLE STOP VALVE - HAND OPERATED - NORM. OPEN
	ВІДДІЛЬНИК РІДИНИ SURGE DRUM
	ЗАПОБІЖНИЙ ВЕНТИЛЬ (ЗДВОЄНИЙ/ОДИНАРНИЙ) DOUBLE/SINGLE - SAFETY RELIEF VALVE
	ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ КЛАПАН DIAPHRAGM ACTUATED VALVE
	РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ КОНДЕНСАЦІЇ (KVR) CONDENSING PRESSURE REGULATORS
HP LP	РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ КОНДЕНСАЦІЇ (KVR) PRESSURE RELAY
HP	РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ КОНДЕНСАЦІЇ (KVR) PRESSURE RELAY
LP	РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ КОНДЕНСАЦІЇ (KVR) PRESSURE RELAY
P	ЩИТ УПРАВЛІННЯ З МЕХАНІЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ
PE	ЩИТ УПРАВЛІННЯ З ЕЛЕКТРОННИМ КОНТРОЛЕРОМ
FSC	РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ ВЕНТИЛЯТОРІВ КОНДЕНСАТОРА
MON	ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МОНІТОРИНГУ НАЯВНІСТЬ ПОРТУ RS 485

Погоджено

Взам. інв. N

Підп. і дата

Інв. N ориг.

Додаткові побажання:

Очистити

Зм.	Кільк.	Лист	№Док	Підпис	Дата
ГІП					
Т.контр					
Перевірив					
Розробив					
Мен.проекту					

Заявка на виготовлення холодильного агрегата на базі спірального компресора

03124, г. Киев, пер. Радищева, 8
Факс: +38 (044) 392-01-92
Диспетчер: +38 (044) 392-72-22;
Тел.: +38 (044) 392-72-72

Стадія	Аркуш	Аркушів

ООО "БМСЕРВИС"

БМСЕРВИС